


PLANTA

CABLEADO SUBTERRANEO S/DETALLE HASTA CONEXION CERCANA APROXIMADAMENTE 50 mts.

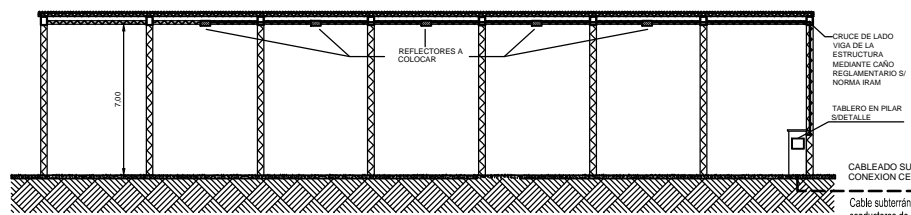

CORTE 1-1

CABLEADO SUBTERRANEO S/DETALLE HASTA CONEXION CERCANA APROXIMADAMENTE 50 mts.
Cable subterráneo 3 x 25 + 1 x 16 mm², aislación 1.1 kV, conductores de cobre según Norma IRAM 2178, tipo Sintenax.






DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO



INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS Y DISYUNTOR DIFERENCIAL MARCA SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, MERLIN GERIN O CALIDAD EQUIVALENTE.

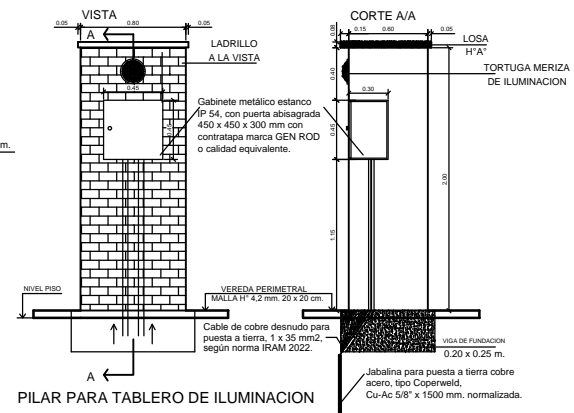

PILAR PARA TABLERO DE ILUMINACION



DETALLE TENDIDO SUBTERRANEO

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
	UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS - TANDIL	
PROGRAMA PLURIANUAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEPORTIVA UNIVERSITARIA - MODULO 7 - ILUMINACION PARA PLAYONES POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS		FECHA: 1.10.20 AGO 2013
CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA		
COLOCACION REFLECTORES ILUMINACION		
Arq. OSVALDO D. DADIEGO UNIM ESPALDA en Obras	Arq. MARCOS BARRIONUEVO UNIM SENALES de Obras	Ing. ALBERTO FREMEZI UNIM ESPALDA de Obras