

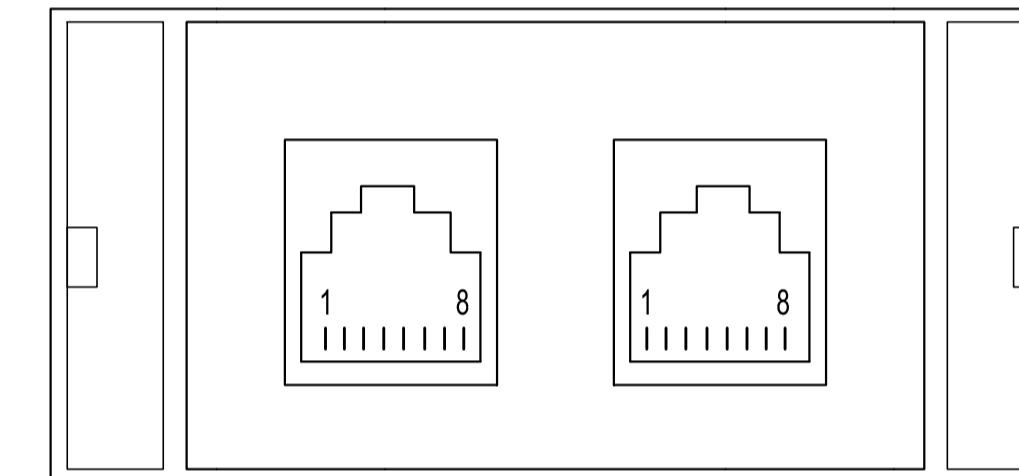


## REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES

-  TOMAS RJ 45 DOBLE PARA TELEFONO e INFORMATICA - CABLES UTP CATEGORIA 5E.
-  CAJA DE PASO PARA FUTURO SENSOR DE ALARMA.-
- SE DEBERÁ RESPETAR UNA SEPARACIÓN DE 40 CM. ENTRE LAS CANALIZACIONES DE SEÑAL Y DE ELECTRICIDAD.
- CABLEADO CON CABLE "UTP" CATEGORIA 5E.
- SE DEBERÁ PRESENTAR A LA D.G.O.P. TABLERO CON MUESTRA DE MATERIALES.
- ENTRE CAJA Y CAJA MÁXIMO 2 CURVAS.
- CAÑOS MOP ESMERALDA ETIQUETA ROJA DIÁMETRO SEGÚN NECESIDAD, MÍNIMO 3/4", LINEA SEMIPESADA.-



TOMA DOBLE DE TELEFONO E INTERCONEXION DE REDES RJ 45 HEMBRA

**UNC**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL

13.2  
18

OBRA : **EDIFICIO ANATOMIA  
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL**

DIBUJO:  
A.F. - M.F.

PLANO : **INSTALACION SEÑAL PARA INFORMATICA  
y TELEFONIA**

ESCALA/S :  
1:100

FECHA:  
AGOSTO/2015

Arq. OSVALDO D. DADIEGO  
Direccion Gral. de Obras y Proyectos

Ing. ALBERTO PREMEZZI  
Direccion Gral. de Obras y Proyectos