


REFERENCIAS y ESPECIFICACIONES

- TOMAS RJ 45 CAT. 6 DOBLES PARA TELEFONO e INFORMATICA - CABLES UTP CATEGORIA 6 .Altura de instalación = 0,45 m.
- BANDEJAS PORTACABLES CHAPA PERFORADA GALVANIZADA 100 x 50 mm. -
- BANDEJA EXISTENTE-
- MANGUERA diam. 2" marca MANGUELEC.-
- Interruptores (TI) y Disyuntores Diferenciales (DD) SIEMENS o MERLIN GERIN.-
- Cuando se utilice cable flexible para cualquier empalme el mismo será marca ZOLODA con sus accesorios de fibra,conector recto,conector a 90 grados, conector hembra, prensa cables, "Tubos", etc.-
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-
- Se deberá respetar una separación de 40 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.-
- Sobre bandeja portables cable tipo "BRITENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bajo cable anillado según Norma IRAM 2183.-
- Toda la instalación de cable será de tipo embudo.-
- Entre caja y caja mínimo 2 curvas.-
- Cables MCP Esmeralda etiqueta roja diámetro según necesidad, mínimo 34".-

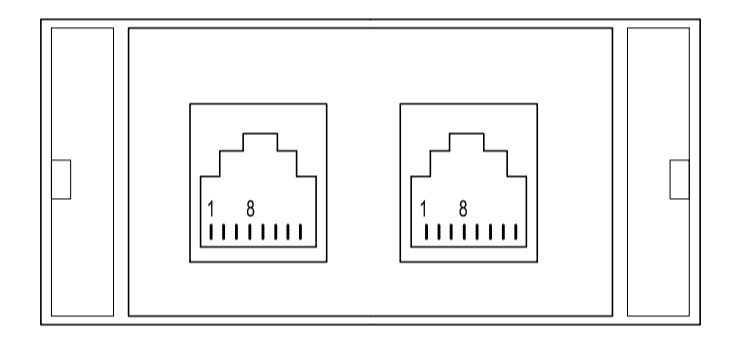

TOMA DOBLE DE TELEFONO E INTERCONEXION DE REDES RJ 45 HEMBRA CATEGORIA 6

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	15 16
	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	
OBRA :	AMPLIACION FACULTAD DE DERECHO	DIBUJO: M.B.
	CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL	ESCALAS : 1:100
PLANO :	INSTALACION ELECTRICA - SEÑAL DE INFORMATICA Y TELEFONIA	FECHA: JUNIO 2016