


—○— TOMACORRIENTES

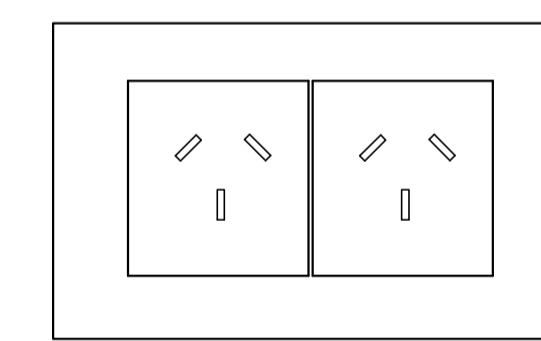

CADA SIMBOLO —○— EQUIVALE A  
2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI - 10 A  
NORMA IRAM 2073

### REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION:


- Te TORTUGA EXTERIOR "MERIZA" ø 250mm C/LAMPARA LED.-
- LUMINARIA LED CIRCULAR PARA APLICAR LED 18 W ( d=225 mm.). LUZ DIA 6400°K, MARCA PHILIPS LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- LUMINARIA SPOT EMBUTIDO PARA LAMPARA LED ( DICROICA ) 6 W, ROSCA GU10, LUZ DIA, MARCA OSRAM, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.
- E ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O SIMILAR.-

① INDICA N° DE CIRCUITO .-

- Sobre bandeja portacables cable tipo " SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4"-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas línea " Siglo XXI ".-

TA ■ TABLERO AULAS ( EXISTENTE ).-

TSB ■ TABLERO SECCIONAL BAÑOS.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

9  
9

OBRA : BAÑOS SECTOR AULAS  
ESCUELA NACIONAL ERNESTO SABATO

DIBUJO:  
M.F.

PLANO :  
INSTALACION ELECTRICA  
ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y LUCES DE EMERGENCIA

ESCALA/S :  
1:50

FECHA:  
DIC. 2019