


REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION :




TOMAS RJ 45 CAT. 5E DOBLES PARA TELEFONO e INFORMATICA.



CAJA DE PASO SEÑAL.

- Se deberá respetar una separación de 20 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.-
- Cableado con cable "UTP" categoría 5E.-
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-

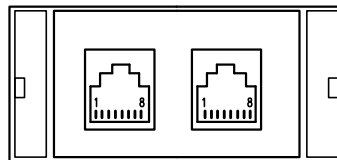

TOMA DOBLE DE TELEFONO E INTERCONEXION DE REDES RJ 45 HEMBRA CATEGORIA 5E



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS**

5

6

OBRA : **ADECUACIÓN BOXES II A LABORATORIO
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL**

DIBUJO:
MF

PLANO :
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - SEÑAL DE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA

ESCALA/S :
1:100

FECHA:
DICIEMBRE 2019