
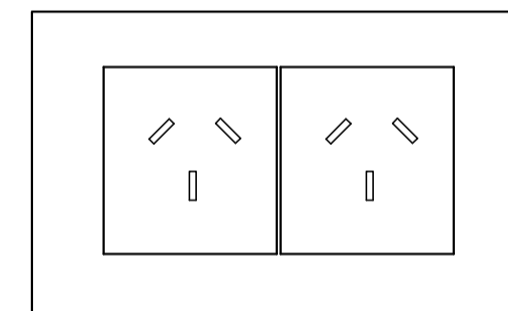


PLANTA

DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO TSS

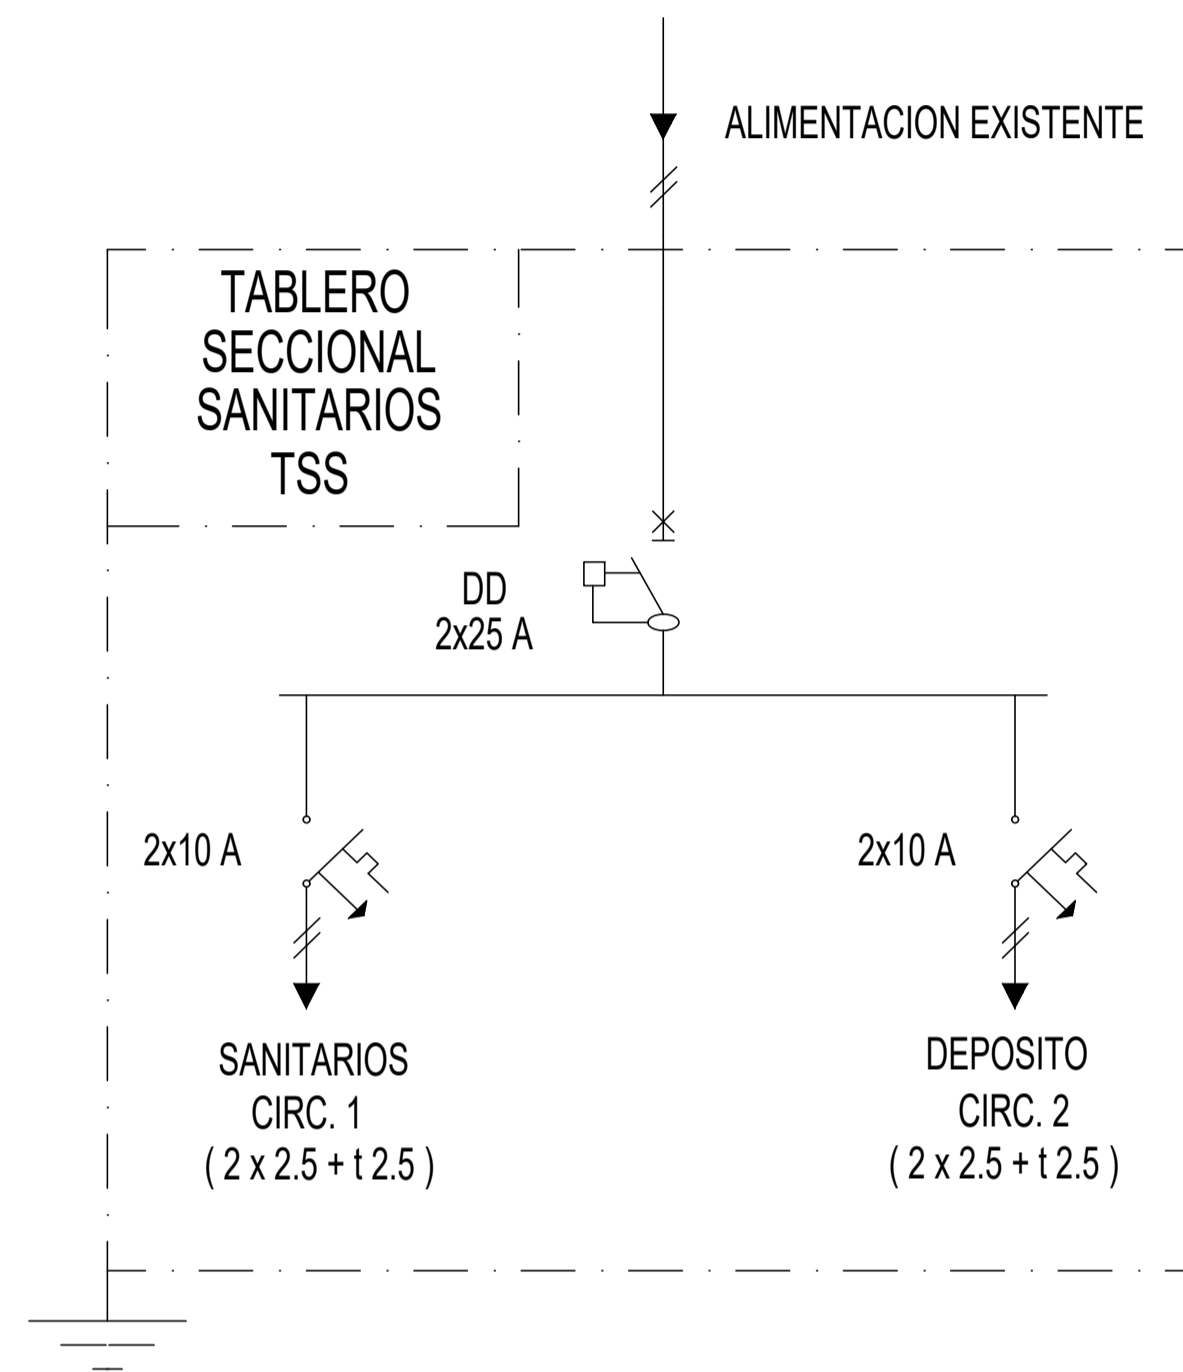

CADA SIMBOLO EQUIVALE A
2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI - 10 A
NORMA IRAM 2073

REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION :

- LUMINARIA LED CIRCULAR DE APLICAR LED 18 W (d=225 mm.), LUZ DIA 6400°K, MARCA PHILIPS LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- TORTUGAS DE ILUMINACION EXTERIOR EXISTENTES.-
- EXTRACTOR SOBRE CUBIERTA, ALIMENTAR DESDE LUMINARIA MAS CERCANA.-
- TABLERO SECCIONAL SANITARIOS.-
- CIRCUITO DE ILUMINACION EXTERIOR EXISTENTE.-
- INDICA Nº DE CIRCUITO .
 - Sobre bandeja portacables cable tipo "SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
 - Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".-
 - Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
 - Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4".-
 - Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas línea " Siglo XXI "-.

		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	6 6
OBRA : AMPLIACION BAÑO ALUMNOS FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - TANDIL		DIBUJO: M.Z - MF	ESCALA/S : 1:50 - 1:25
PLANO : INSTALACION ELECTRICA		FECHA: FEB. 2020	
P: Sedes/Tandil/Campus/Fac.Cs.Humanas/Ampliacion baños/planos			