


### REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES




TOMAS RJ 45 CAT. 6 DOBLES PARA TELEFONO e INFORMATICA - CABLES UTP CATEGORIA 6 .

CAJA ALARMA

- Se deberá respetar una separación de 40 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.-
- Cableado con cable "UTP" categoría 6.-
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-

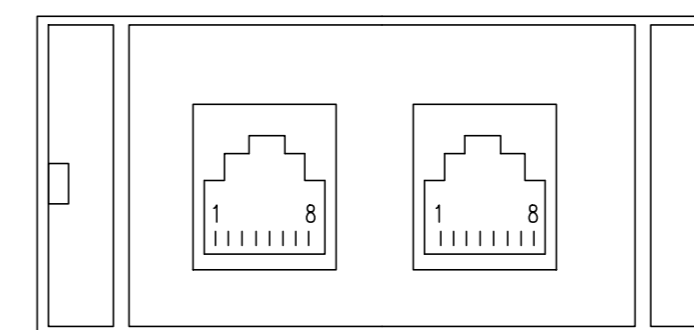

TOMA DOBLE DE TELEFONO  
E INTERCONEXION DE  
REDES RJ 45 HEMBRA CATEGORIA 6

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		<b>10</b> / <b>13</b>
OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS COMEDORES UNIVERSITARIOS COMEDOR CAMPUS AZUL		DIBUJO: M.F.
PLANO : <b>INSTALACION ELECTRICA - SEÑAL</b>		ESCALA/S : 1:100
		FECHA: AGO 2019
		CODIGO: