

REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES




TOMAS RJ 45 CAT. 5E DOBLES PARA TELEFONO e INFORMATICA - CABLES UTP CATEGORIA 5E .



CAJA ALARMA

- Se deberá respetar una separación de 40 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.-
- Cableado con cable "UTP" categoría 5E.-
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-

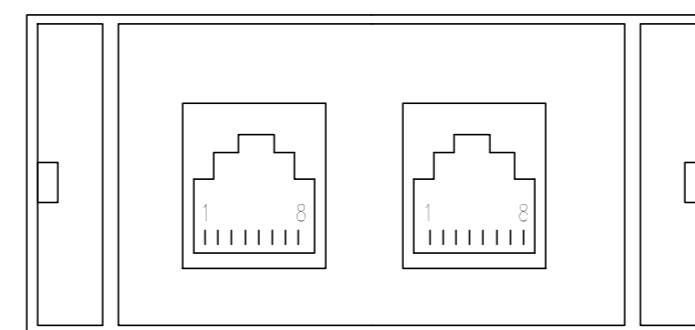

TOMA DOBLE DE TELEFONO
E INTERCONEXION DE
REDES RJ 45 HEMBRA CATEGORIA 5E

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	11 13
	OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS COMEDORES UNIVERSITARIOS COMEDOR CAMPUS TANDIL	DIBUJO: E.D.
PLANO :	INSTALACION ELECTRICA - SEÑAL	ESCALA/S : 1:100
		FECHA: AGO 2019
		CODIGO: