


**DETALLE DE C.I.**

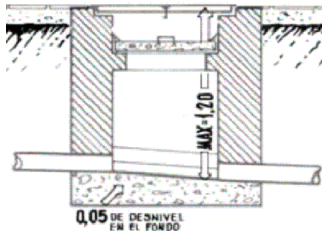

**REFERENCIAS**

- V.I.- VÁLVULA AUTOMÁTICA, CON TECLA, PARA INODORO, MARCA FV, A COLOCAR.-
- V.M.- VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MINGITORIO, MARCA FV, LÍNEA ECOMATIC, A COLOCAR.-
- LL.P.- LLAVE DE PASO A COLOCAR.-
- SE DEBERÁN PROVEER Y COLOCAR LOS INODOROS Y MINGITORIOS, MARCA FERRUM, SEGÚN DETALLE.-
- LLAVES DE PASO Br. CROMADO "DECKER" O SIMILAR REFORZADAS, 1 RANGO MAYOR QUE LA CAÑERÍA QUE SECCIONA.-
- LA INTERCONEXIÓN SE REALIZARÁ EN LA CAÑERÍA EXISTENTE, EN EL PUNTO INDICADO.-
- LA CAÑERÍA DE AGUA DEBERÁ SER DEL TIPO TERMOFUSIÓN, TANTO EN EL TRAMO EMBUTIDO, COMO EL TRAMO A LA VISTA, DEBIENDOSE COLOCAR EN EL MISMO LOS SOPORTES NECESARIOS PARA IMPEDIR LA DEFORMACION Y EL MOVIMIENTO, VERIFICANDO LA AUSENCIA DE PERDIDAS.-
- SE DEBERÁ CONECTAR LA INSTALACIÓN DE CLOACA DE LOS MINGITORIOS A LA CAMARAA DE INSPECCION MAS PROXIMA, COLOCANDO PREVIAMENTE UNA P.P.A.
- SE DEBERÁ REALIZAR LA INTERCONEXIÓN PARA DESAGÜE DE LOS BAÑOS, AL POZO ABSORBENTE UBICADO EN LAS PROXIMIDADES DEL EDIFICIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, REALIZANDO LOS CAMBIOS DE PENDIENTE EN LAS CAMARAS DE INSPECCION (A MODIFICAR) Y CAÑERÍA, EXISTENTE PARA SU CORRECTO DESAGÜE CUMPLIENDO LA PENDIENTE MINIMA RECOMENDADA.-
- SE DEBERÁN CONSTRUIR LAS CÁMARA DE INSPECCIÓN, INTERMEDIAS, INDICADAS, SEGÚN DETALLE Y SE DEBERA REALIZAR DEL TENDIDO DE LA CAÑERÍA HASTA EL LUGAR A REALIZAR LA INTERCONEXION, Y SE DEBERAN VERIFICAR LAS PENDIENTES DE LA CAÑERÍA DE INTERCONEXION CUMPLIENDO CON LA PENDIENTE REGLAMENTARIA.-
- SE UTILIZARÁN CAÑOS DE PVC DE MARCA RAMAT O DE IGUAL CALIDAD.

	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b> DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	<b>4</b> <b>4</b>
	OBRA : <b>REMODELACION BAÑOS CAMPUS UNIVERSITARIO - OLAVARRIA</b>	DIBUJO: <b>E.J.</b> ESCALA/S : <b>S/E</b> FECHA: <b>SEPTIEMBRE 2021</b>
<b>PLANO : INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
P: Sedes/OLAVARRIA/Campus/		