


**REFERENCIAS y ESPECIFICACIONES - ILUMINACIÓN**

- LUMINARIA MAREA LED 2 x 20 W, MARCA LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE, EQUIPADA CON DOS TUBOS LED 20 W, LUZ DIA, MARCA OSRAM, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- TORTUGA EXTERIOR "MERIZA" ø 250mm C/ LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA , ENCENDIDO CON CELULA FOTOELECTRICA EXTERIOR MODELO 8 FN2C, MARCA LUMINA.
- ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX.
- SALIDA EMERGENCIA- ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC O ATOMLUX .

**REFERENCIAS y ESPECIFICACIONES - TOMACORRIENTES**

TOMACORRIENTES AIRE ACONDICIONADO - h = 2.40 m.

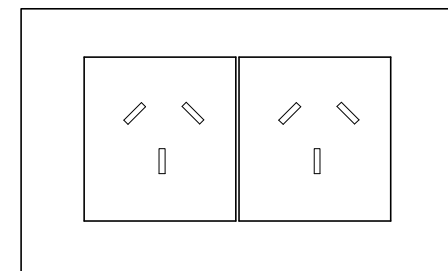

CADA SIMBOLO EQUIVALE A  
2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI  
ALTURA INSTALACIÓN 1,40M

CAJA ALARMA / CAJA DE PASO ALARMA h=2.20m

INDICA NUMERO DE CIRCUITO .-

- Cuando se utilice caño flexible para cualquier empalme el mismo será marca ZOLODA con sus accesorios de fábrica, conector recto, conector a 90 grados, conector hembra, prensacables, "hubs", etc..-
- Se deberá presentar a la D.G.O.P. tablero con muestra de materiales.-
- Sobre bandeja portacables cable tipo " SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Toda la instalación de cañería será de tipo embutida.-
- Entre caja y caja máximo 2 curvas.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diametro según necesidad, mínimo 3/4".-

	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b> DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em;">3</span> <span style="font-size: 2em;">6</span> </div>
	OBRA : <b>CASETA PARA PRODUCTORA de MEDIOS CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL</b>	DIBUJO: <b>E. J. - M.F.</b>
PLANO : <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>	ESCALA/S : 1:1000 - 1:100	
	FECHA: MAYO 2017	
P: Sedes/TANDIL/Campus/Rectorado/CASETA MEDIOS AUDIOVISUALES/PLANOS		