


REFERENCIAS Y ESPECIFICACIONES ILUMINACION:

- LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 45 W, PARA CIELORRASO DESMONTABLE 600 x 600 mm., LUZ DIA 5000° K, MARCA LUMENAC (45/840 - 3700 lm), PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- LUMINARIA MAREA LED 2x20 W, 220/840, MARCA LUMENAC O CALIDAD EQUIVALENTE, EQUIPADA CON 2 TUBOS LED 20 W, LUZ DIA.-
- TORTUGA EXTERIOR "MERIZA" ø 250mm C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (ENCENDIDO CON CELULA FOTOELECTRICA EXTERIOR).-
- LUMINARIA LED CIRCULAR PARA EMBUTIR LED 18 W (d:225 mm.), LUZ DIA 5000° K, MARCA LUMENAC, PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE.-
- EXTRACTOR SOBRE CUBIERTA.-
- TDG** TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL .-
- TST** TABLERO SECCIONAL TOMACORRIENTES .-
- TSD** TABLERO SECCIONAL DEPOSITO (300 x 300 x 100 mm.) .-
- BANDEJAS PORTACABLES CHAPA PERFORADA GALVANIZADA 200 x 50 mm. .-
- 1** INDICA N° DE CIRCUITO .-

- Sobre bandeja portacables cable tipo " SINTENAX", según Norma IRAM 2178.-
- Bandeja portacables de chapa perforada con troquel de 3/4".-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro mínimo 3/4".-
- Llaves de 1 punto y tomacorrientes con 3 espigas planas linea " Siglo XXI ".-

REFERENCIAS LUCES DE EMERGENCIA :

- E** ARTEFACTO AUTONOMO LUCES EMERGENCIA EN CIELORRASO DE 90 LED, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.
- SE** SALIDA EMERGENCIA -ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.
- S** SALIDA - ARTEFACTO AUTONOMO SOBRE PUERTAS DE SALIDA CON PICTOGRAMA NORMA IRAM 1005, MARCA GAMA SONIC, ATOMLUX O CALIDAD EQUIVALENTE.

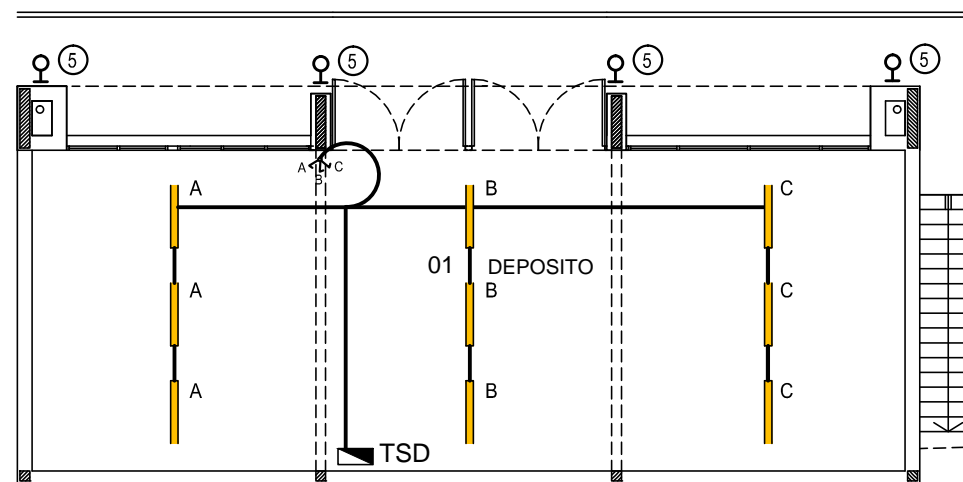

PLANTA NIVEL - 2,80

1	MODIFICACIONES VARIAS	Oct. 17	
REV.	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	FECHA	FIRMA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS		7 / 10	
		OBRA :	AMPLIACION AULAS - 3ª ETAPA Fac. Cs. Exactas - CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL
PLANO :	INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y LUCES DE EMERGENCIA	ESCALA/S :	1:100
		FECHA:	SEP.2016